


Grundwasser-Monitoring im Stadtgebiet Köln 2013

Nitrat

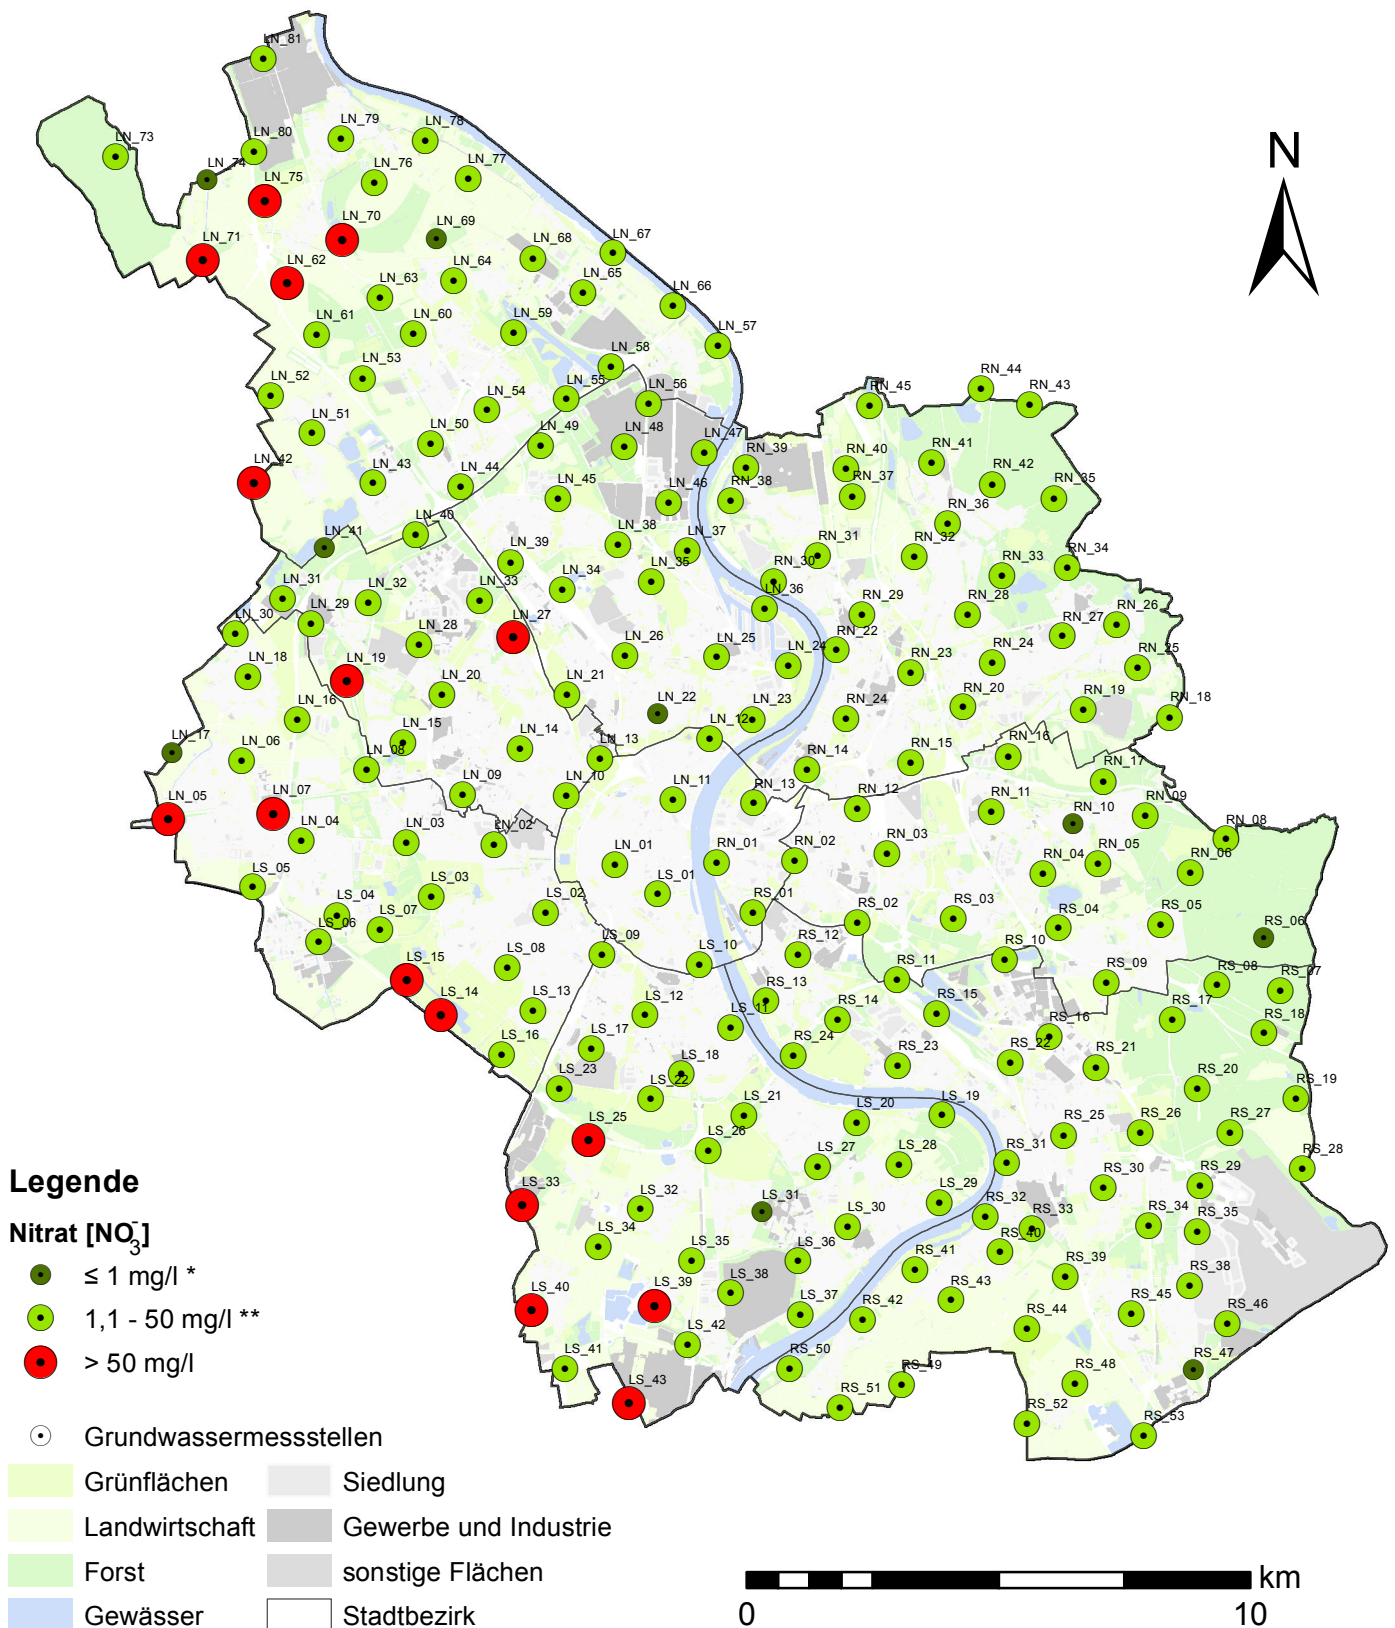

* Bestimmungsgrenze: 1 mg/l

** Grenzwert nach der Trinkwasserverordnung: 50 mg/l