


Anlage 2

Grundwassermonitoring April 2010 Perfluorierte Tenside (PFT) Summer der Leitparameter PFOS+PFOA

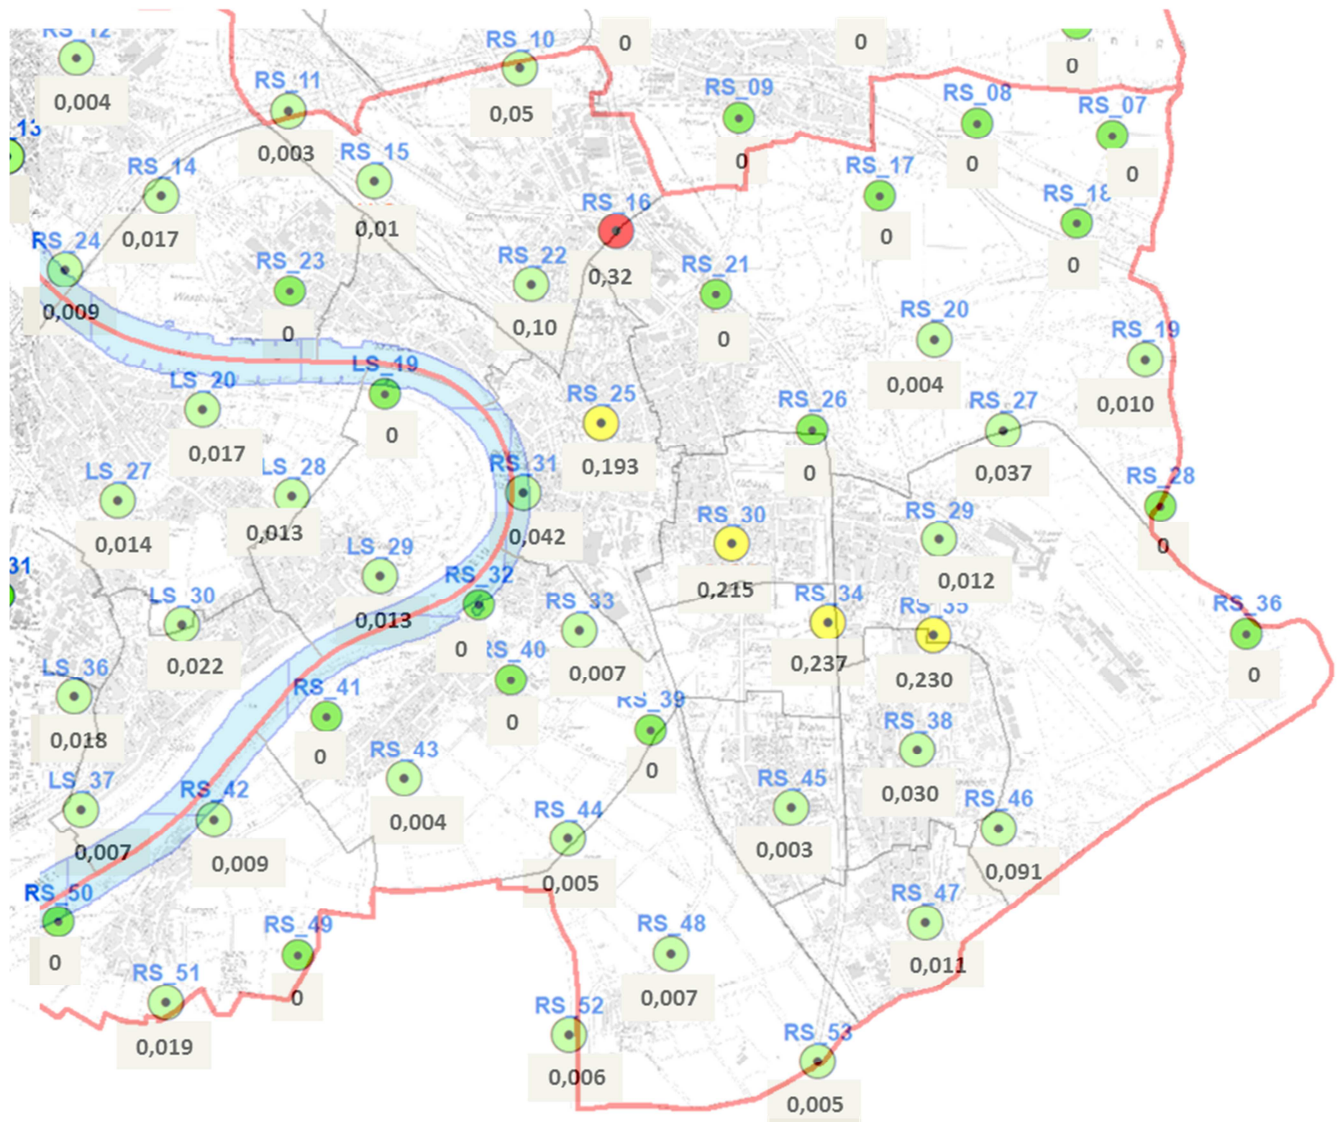

Legende

- Schlüssel GWMST
PFT (µg/l)
- 0,00 - 0,02
 - 0,03 - 0,10
 - 0,11 - 0,29
 - 0,30 - 10,00